


AMBIENTE	RISCHIO PRESENTE ALL'INTERNO DEL L'AMBIENTE
SC-01	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-02	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-03	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-04	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-05	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-06	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-07	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-08	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-09	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-10	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-11	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-12	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-13	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-14	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-15	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-16	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-17	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-18	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-19	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-20	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-21	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-22	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-23	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-24	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-25	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-26	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-27	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-28	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-29	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-30	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-31	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-32	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-33	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-34	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-35	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-36	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-37	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-38	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-39	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-40	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-41	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-42	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-43	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-44	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-45	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-46	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-47	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-48	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-49	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-50	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-51	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-52	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-53	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-54	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-55	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-56	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-57	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-58	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-59	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-60	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-61	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-62	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-63	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-64	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-65	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-66	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-67	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-68	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-69	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-70	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-71	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-72	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-73	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-74	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-75	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-76	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-77	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-78	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-79	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-80	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-81	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-82	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-83	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-84	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-85	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-86	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-87	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-88	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-89	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-90	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-91	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-92	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-93	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-94	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-95	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-96	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-97	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-98	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-99	Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno
SC-100	Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

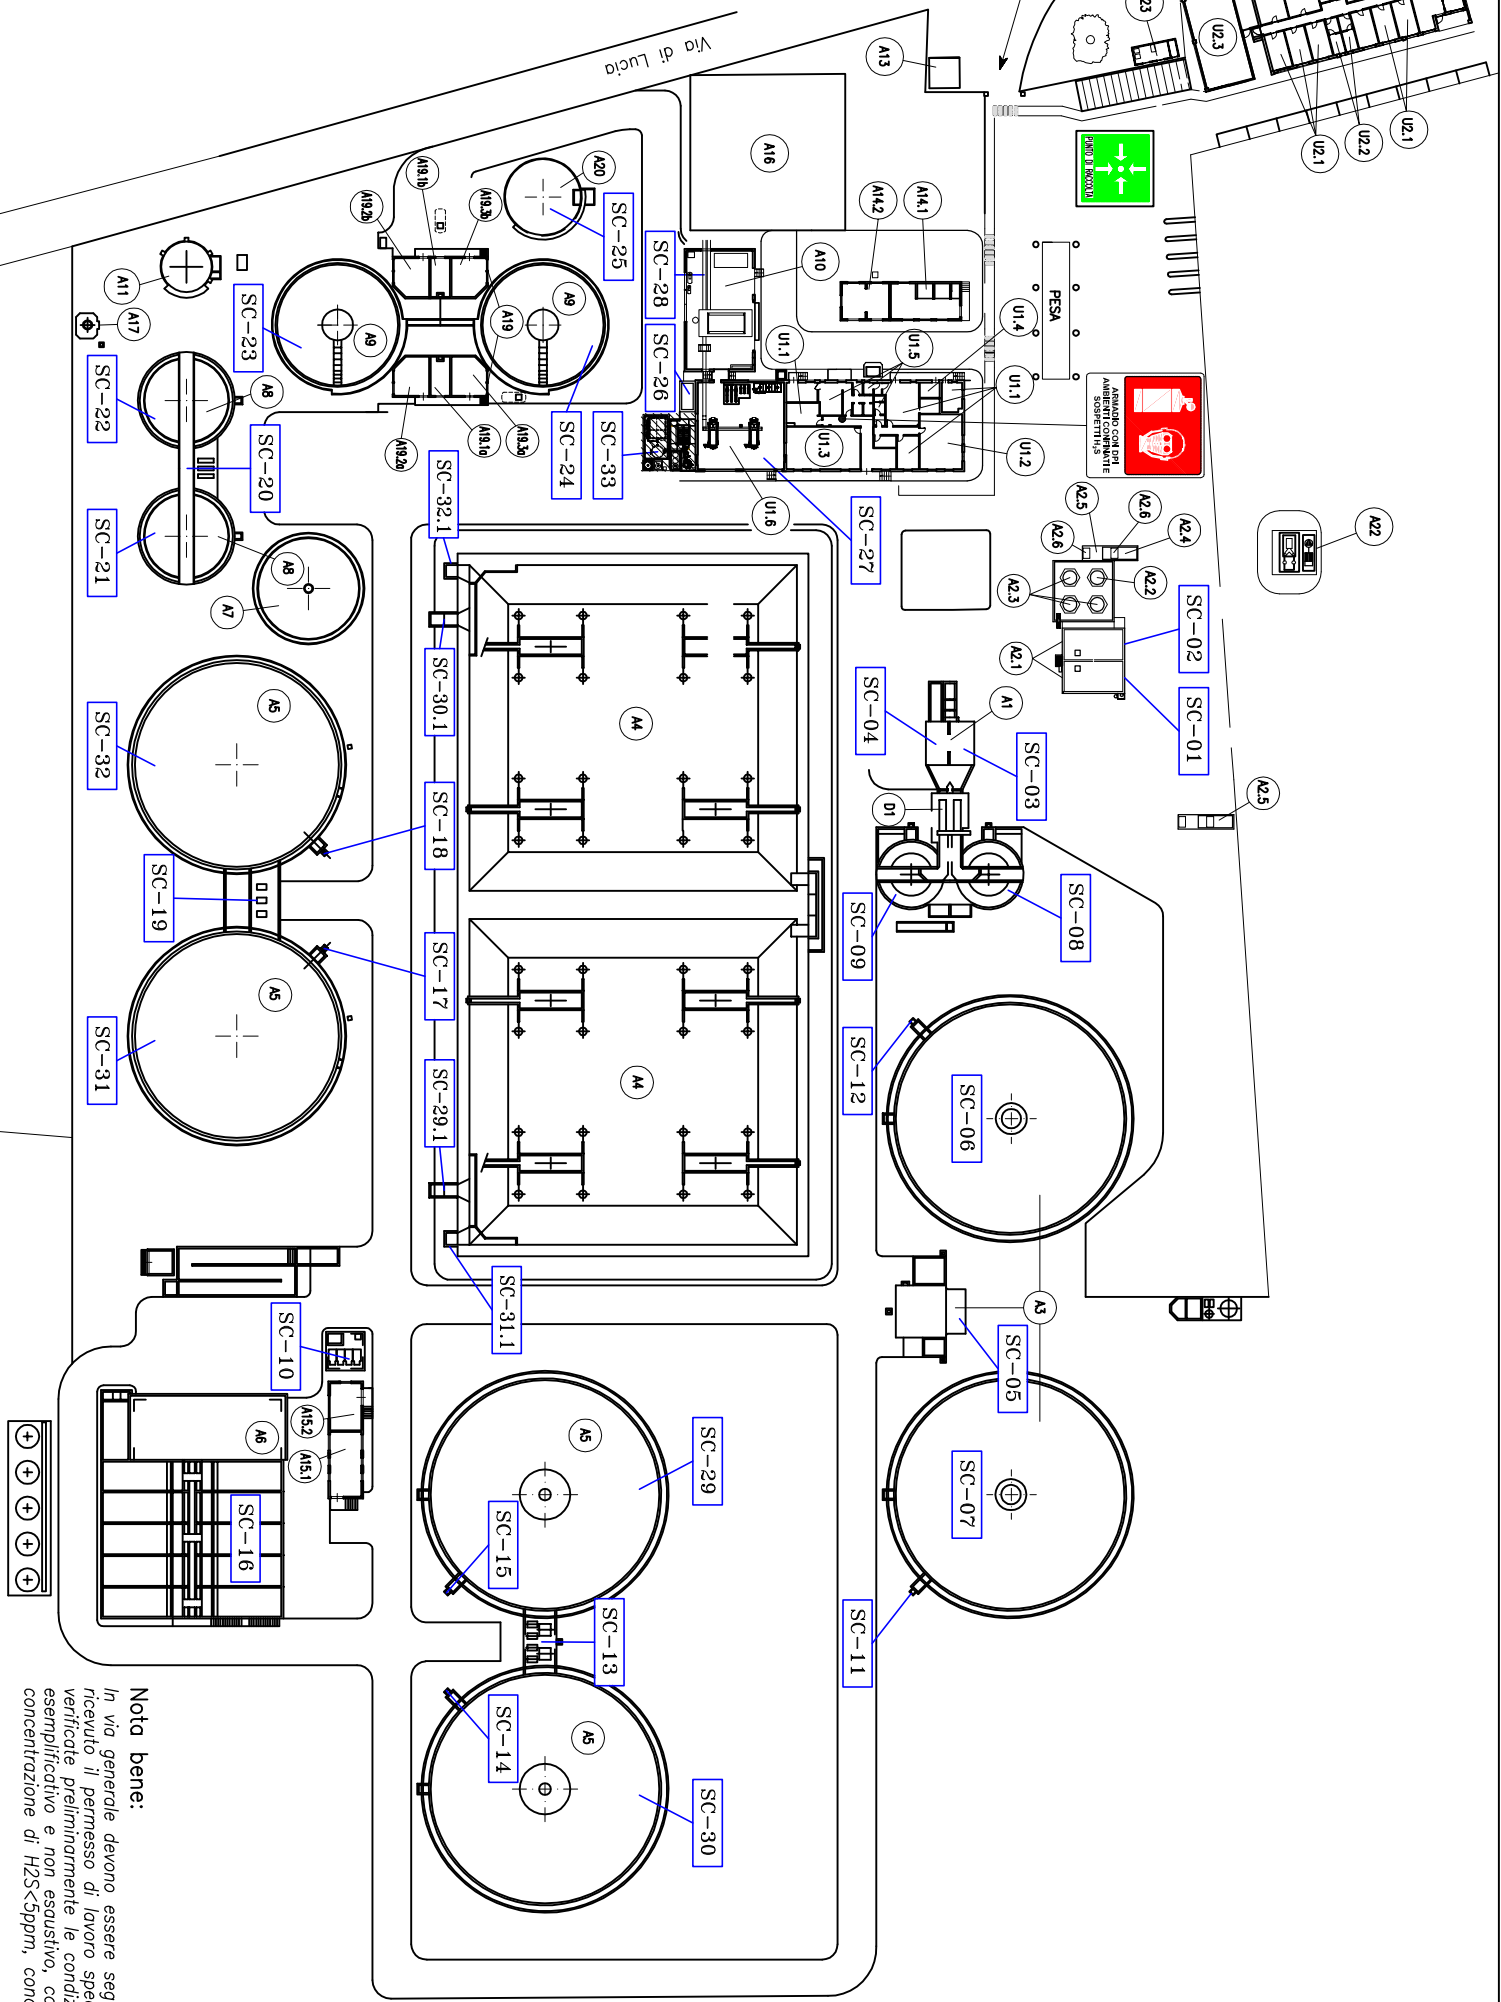

LEGENDA AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO E COMPINATI

AMBIENTE

RISCHIO PRESENTE ALL'INTERNO DEL L'AMBIENTE

SC-01 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-02 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-03 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-04 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-05 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-06 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-07 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-08 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-09 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-10 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-11 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-12 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-13 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-14 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-15 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-16 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-17 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-18 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-19 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-20 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-21 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-22 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-23 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-24 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-25 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-26 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-27 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-28 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-29 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-30 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-31 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-32 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-33 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-34 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-35 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-36 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-37 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-38 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-39 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-40 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-41 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-42 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-43 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-44 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-45 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-46 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-47 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-48 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-49 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-50 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-51 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-52 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-53 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-54 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-55 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-56 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-57 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-58 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-59 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-60 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-61 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-62 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-63 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-64 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-65 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-66 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-67 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-68 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-69 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-70 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-71 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-72 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-73 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-74 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-75 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-76 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-77 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-78 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-79 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-80 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-81 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-82 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-83 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-84 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-85 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-86 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-87 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-88 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-89 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-90 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-91 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-92 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-93 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-94 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-95 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-96 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-97 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-98 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-99 Yvesa 1 in carenza di idrogeno ossigeno

SC-100 Yvesa 2 in carenza di idrogeno ossigeno

Legenda locali

U1-Pedagogo Ufficio

U1-1-Cabina elettrica gruppo elettrogeni

U1-2-Cabina elettrica M7/8T

U1-3-Sala quattri

U1-4-Locale primo soccorso

U1-5-Servizi igienici fanghi

U1-6-Disidratazione fanghi

U2-Pedagogo Ufficio-Officina meccanica

U2-1-Uffici

U2-2-Servizi igienici

U2-3-Officina meccanica

A13-Cabina elettrica MT

A14-Cabina elettrica-gruppi elettrogeni

A14-1-Cabina elettrica M7/8T

A14-2-Locale gruppo elettrogeni

A15-Cabina elettrica-gruppi elettrogeni

A15-1-Cabina elettrica M7/8T

A15-2-Locale gruppo elettrogeno

CICLO BIOGAS:

A11-Gasometro

A17-Friscobio Biogas

A19-Locall, locali digestori:

A19-1a-Centrale termica alimentata a biogas/gasolio

A19-1b-Centrale termica alimentata a biogas/gasolio

A19-2a-Compressore biogas

A19-2b-Compressore biogas

A19-3a-Locall scombiatori

A19-3b-Locall scombiatori

D1-DEPOSITO OLI E GRASSI LUBRIFICANTI

A6-Bior (FILTRAZIONE biogas)

CICLO DI DEPURAZIONE:

A1-Saltamento desabbatura

A2-1-Vasca stoccaggio bottini in colcestro

A2-2-Siloz reflui industriali

A2-3-Siloz reflui industriali

A2-4-Siloz reflui industriali

A2-5-Siloz reflui industriali

A2-6-Impianto di deodorazione

A3-Stoccaggio reflui celerare

A4-Vasca Ossidazione primario

A5-Vasca Ossidazione biologica

A6-Vasca Floculazione fanghi

A7-Vasca Floculazione fanghi

A8-Vasca Ippesimento fanghi

A9-Vasca Ippesimento fanghi

A10-Locale Disidratazione fanghi (Vestro presso nuovo)

A11-Pirolizzatore Stoccaggio fanghi distidratati

A12-Pirolizzatore Stoccaggio fanghi distidratati

A21-Gruppi elettrogeni per impianto antinebbia

A22-Gruppi elettrogeni per personale interno e WC personale esterno

A23-Locall per personale interno e WC personale esterno

Nota bene:

In via generale devono essere seguite le procedure di accesso dopo aver ricevuto il permesso di lavoro specifico per l'ambiente e devono essere verificati preliminarmente le condizioni minime di accessibilità: es. a titolo esemplificativo e non esaustivo, concentrazione di ossigeno, presenza di CO, concentrazione di H2S<5ppm, concentrazione gas inferiori a LEL, ecc.

ALBERTO

A2 - PIANTA 5

All. D Pianta 6 del procedura

CONTRATTORE:

AQUAPUR MULTISERVIZI S.p.A.

DEPURATORE, CASA DEL LUPO-PORCARI

OGGETTO:

PROCEDURE PER OPERAZIONI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO E/O COMPINATI

Al. 0001 del. 26, 65 e 66 del D.lgs. 81/2008 ed. al D.P.R. 177/2001

REVISIONE:

Rev. 2

10/2013

10/2014